
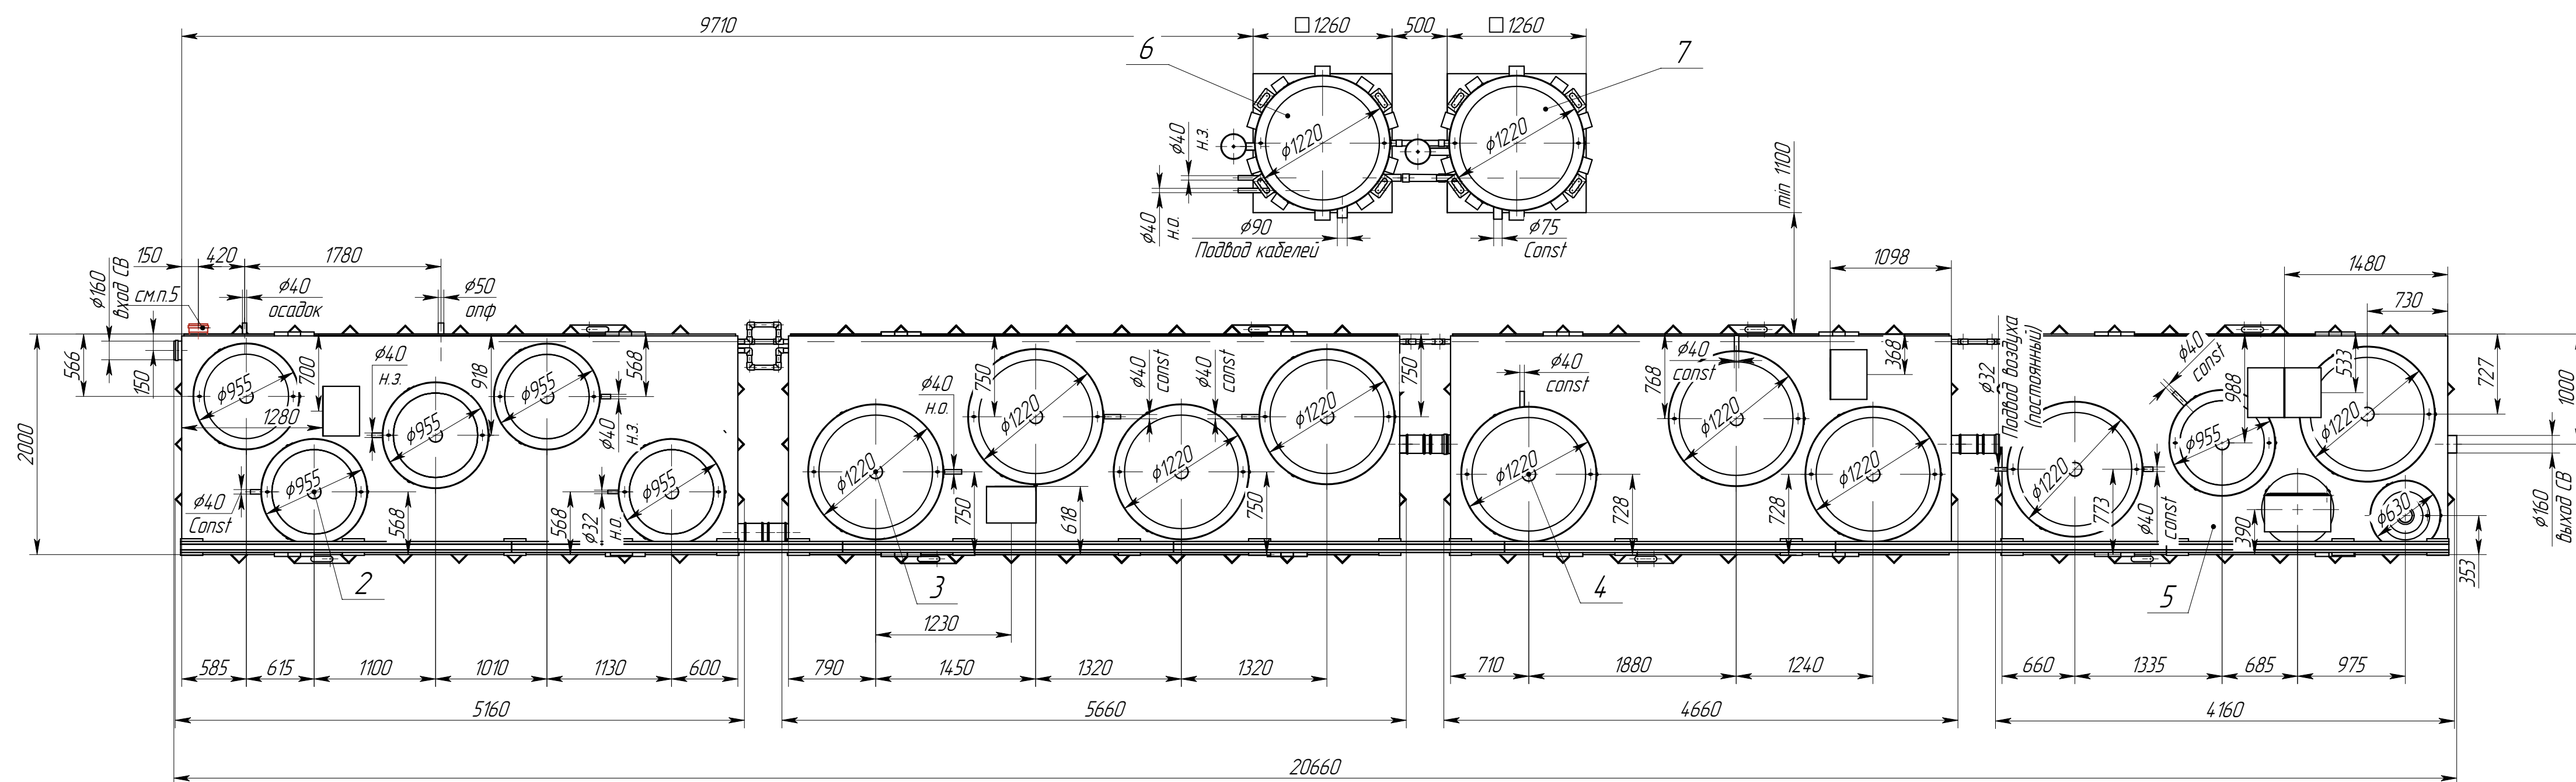


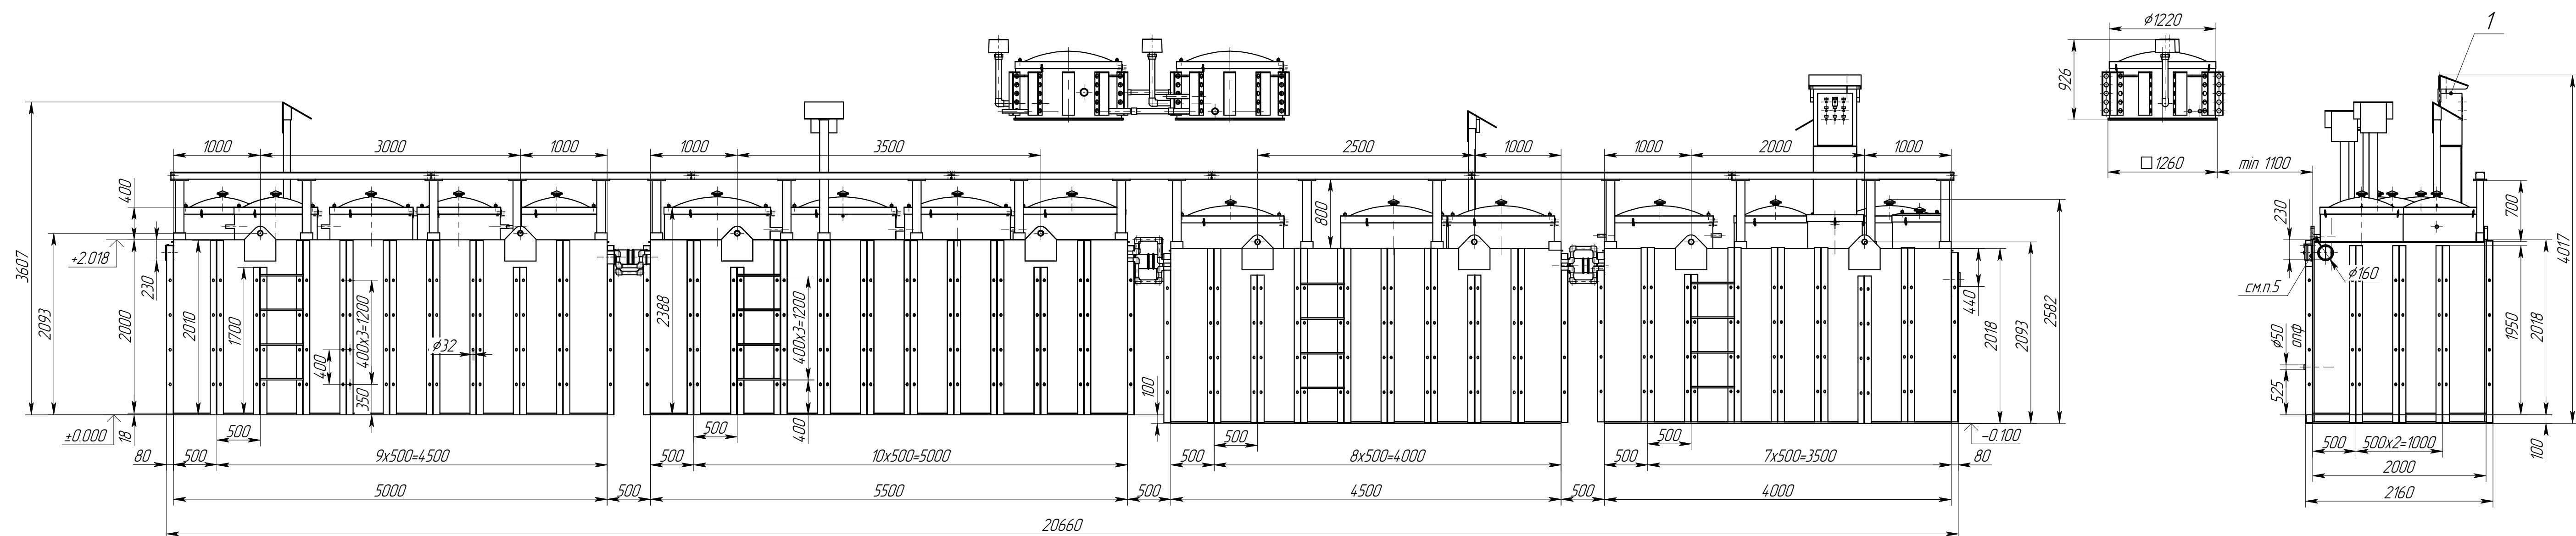

Поз	Обозначение	Масса ед. кг	Масса рабочего оборудования, кг
1	Шкаф управления ААМР90	35	
2	Блок 1 Alta Air Master Pro 90	973	17900
3	Блок 2 Alta Air Master Pro 90	1043	19800
4	Блок 3 Alta Air Master Pro 90	915	16215
5	Блок 4 Alta Air Master Pro 90	970	14510
6	Вентмодуль 1	114	
7	Вентмодуль 2	111	

1. Точка подключения силового кабеля – ШУ.
2. При наличии наземного контейнера воздушной линии в ШУ размещать в контейнере.
3. Высота установки вентиллюда над уровнем земли от 500 до 600 мм
4. Патрубок ора $\varnothing 50$ изготавливается только при наличии станции додезараживания АВС.
5. Варианты возможного изменения расположения патрубков входа СВ.

					AAMP90.009.00.00.000 ГЧ				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Alfa Air Master Pro 90				
Разраб		Булган	28.11.21						
Проект		Свидетельство			Габаритный чертёж				
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.		Тимова							
									